



V ROZVÁDĚČI

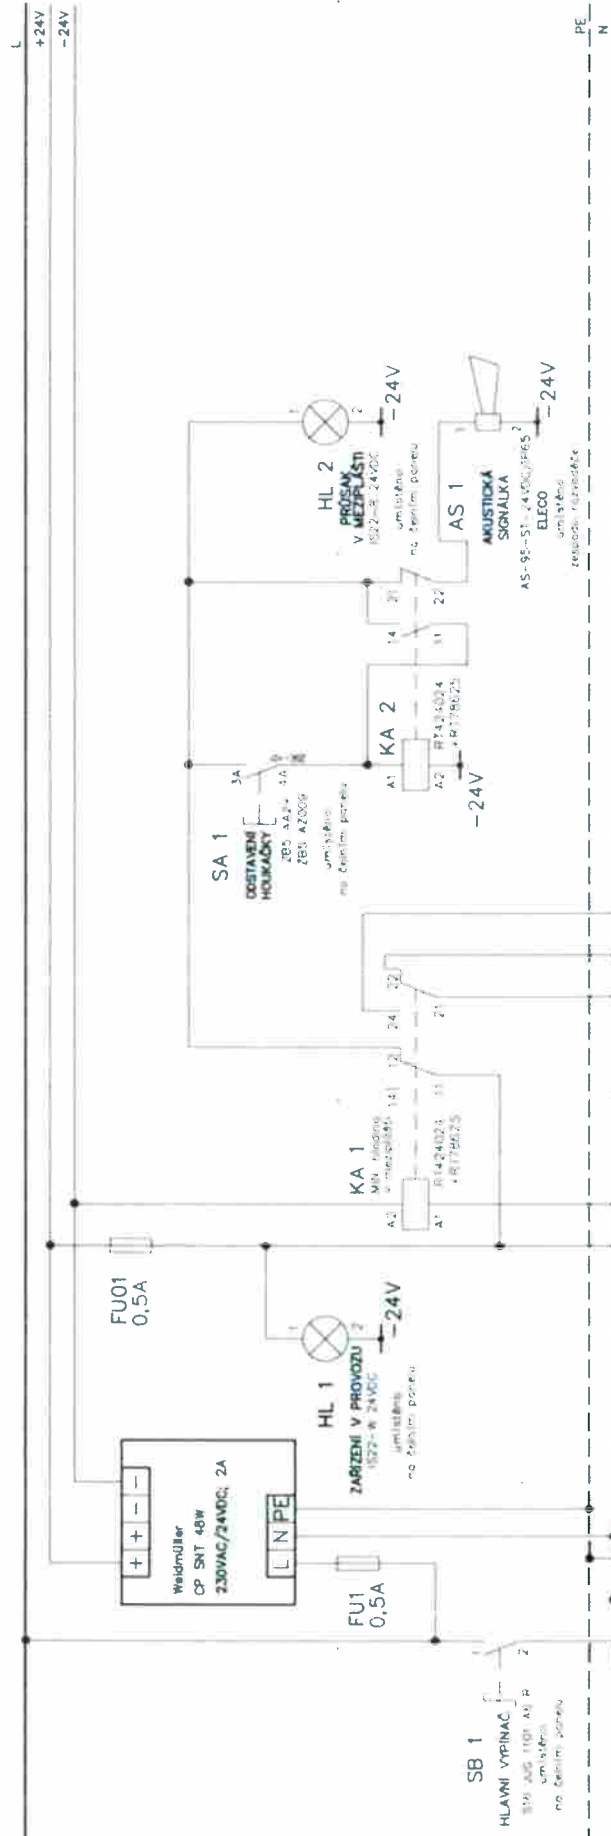

NA PROVOZ

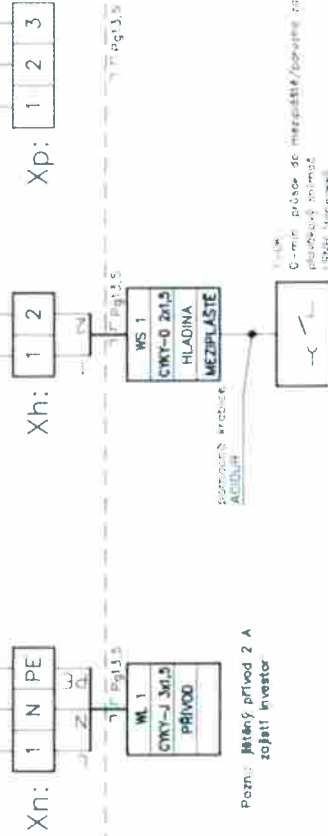

OZNAČENÍ	PŘÍVOD		MĚŘENÍ HLADINY – signalizace průsaku		Zak. č.	011/05–2013/M
	TECHNOL. POPIS		Teplárna Bratislava / ZOMAPlast s.r.o.		Datum	květen 2013
VÝKON	max. 0,05 kW		ROZVÁDĚČ R1.1 a R1.2		Měřičko.	1
	max. 0,05 kW		Napájení + měření hladiny		1	2

KKL trioMaR
TECH s.r.o.