


A ZAPOJENIA

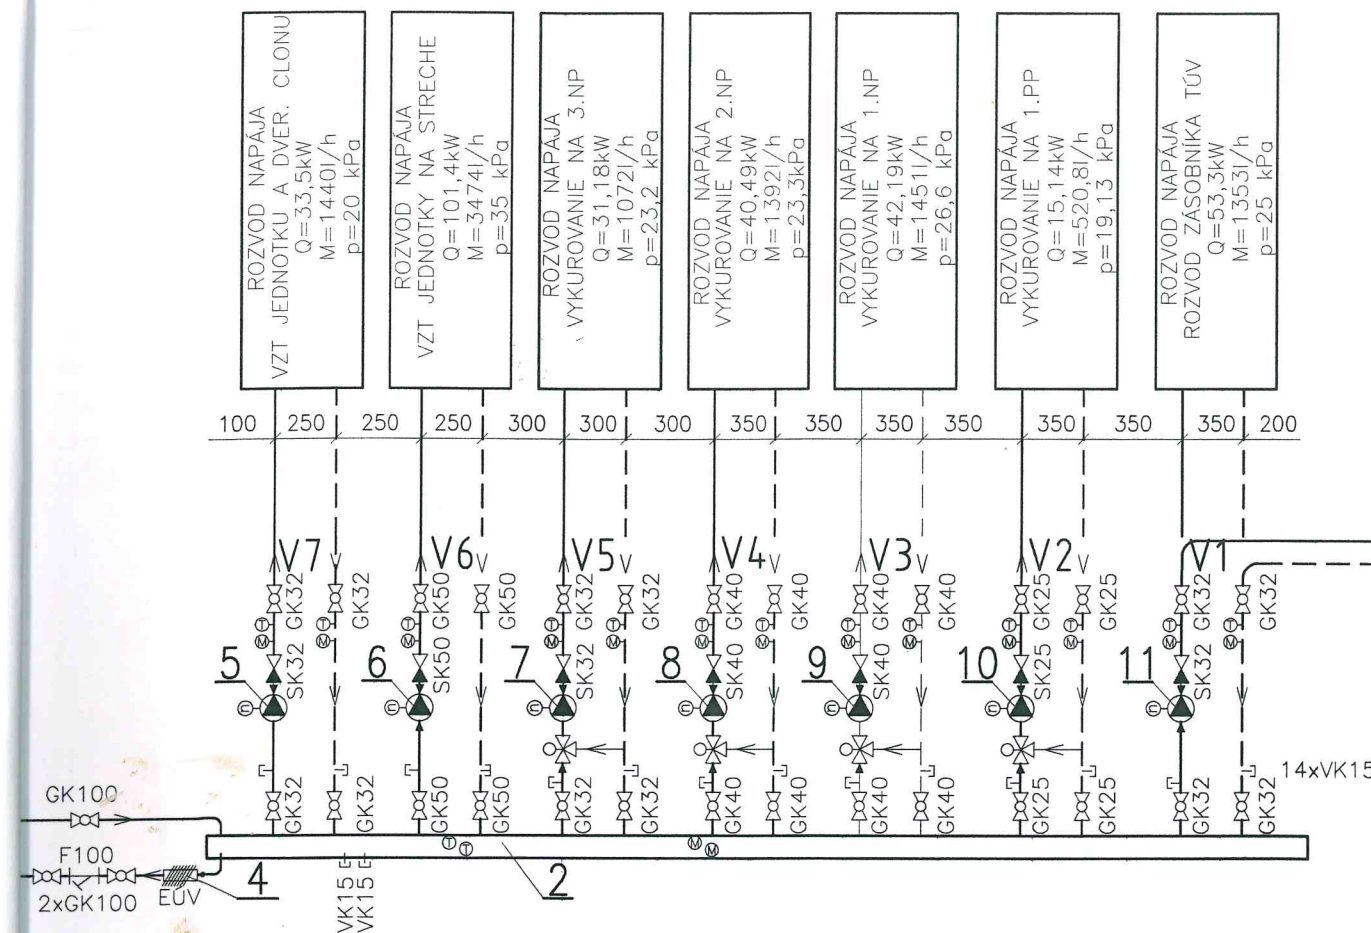

LEGENDA POTRUBÍ:

-----	PRIVODNÉ POTRUBIE PRE VYKUROVANIE 1.PP 75°C
-----	VRATNÉ POTRUBIE PRE VYKUROVANIE 1.PP 50°C
-----	PRIVODNÉ POTRUBIE PRE VYKUROVANIE 1.PP 75°C
-----	VRATNÉ POTRUBIE PRE VYKUROVANIE 1.PP 50°C
-----	PRIVODNÉ POTRUBIE PRE VYKUROVANIE 1.PP 75°C
-----	VRATNÉ POTRUBIE PRE VYKUROVANIE 1.PP 50°C
-----	PRIVODNÉ POTRUBIE PRE VZT JEDNOTKY 75°C
-----	VRATNÉ POTRUBIE PRE VZT JEDNOTKY 50°C
-----	PRIVODNÉ POTRUBIE PRE DVERNÚ CLONU 75°C
-----	VRATNÉ POTRUBIE PRE DVERNÚ CLONU 50°C
-----	SMER PRÚDENIA MÉDIA
-----	ZMENA DIMENZIE POTRUBIA
-----	ZÁVES. UCHYTENIE

LEGENDA ARMATÚR:

GK	GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
SK	SPATNÁ Klapka ZÁVITOVÁ
VK	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
F	FILTER ZÁVITOVÝ
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
M	TLAKOMER S KOHÚTOM A NAVAR. SMYČKOU 0-0,4MPa
T	TEPLOMER S NÁVARKOM 0-120°C

PRI INŠTALÁCII VYKUROVACIEHO SYSTÉMU DODRŽAŤ POŽIADAVKY VÝROBCOV JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ A POTRUBNÝCH KOMPONENTOV

± 0,000 = 209,49 m.n.m. BPV

UPOZORNENIE:

TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA FIRMY. POŽIČAT, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽIŤ NA ÚČELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VYPISY ALEBO KOPIE BEZ PÍSMENNEHO SUHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV!!!

investor/client UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Šrobárová 2, Košice	spracovateľ/designer d.g.a. design graphic architecture s.r.o. Jiráskova 38, Prešov Atelier: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 atelierdga@mail-t-com.sk	autor-architekt/autor architect Ing. mgr. arch. Radovan Gonos generálny projektant/general designer Ing. mgr. arch. Radovan Gonos zodpovedný projektant/responsible designer Ing. mgr. arch. Radovan Gonos hip/age Ing. Peter Lopuchovský
projekt/project REKONŠTRUKCIA A OBNOVA AREÁLU UPJŠ I. A II., ŠROBÁROVÁ 2, MOYZESOVÁ 9, KOŠICE, 1. ETAPA - REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU 1.8 "F"	miesto/place Šrobárová 2, Košice, 041 80 Katastrálne územie: Stredné mesto, p.č.253	mera/scale 1:50
vykres/plan ZVISLÁ SCHÉMA - SKUTKOVÝ STAV	vykres/plan UV - 6	autorizácia/authorisation
1 0 9 S S 0 1 0 1 0 1 1 3	paré	profesia/discipline UV
akcia/action	stupeň/stage	číslo zákazky

d.g.a. design graphic architecture s.r.o., Jiráskova 38, 080 05 Prešov, atelier Popradská 80, 040 011 Košice, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 17132/P, tel.+421 55 6444397, mail atelierdga@mail-t-com.sk, IČO: 36 514 241, DIČ: 202 214 2727

NDA ZARIADENÍ UV:

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Racen HVDT typ 4

Hydrobinovaný rozdeľovač a zberač Racen M150, l=4,25m s príslušenstvom

Elektrický ohrievač TUV Viessmann Vitocell, 1000l

Armúra vody

Prírodné obehové čerpadlo Grundfos UPS 32-30 F, 50Hz, 230V-240V, Pmax=85W

Prírodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 40-100 F, 50Hz, 230V-240V, Pmax=185W

Prírodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 25-40, 50Hz, 230V-240V, Pmax=37W

Elektrický zmiešavací ventil Siemens VXP 459.15-2,5, kvs=2,5 s elektropohonom (dodávka MaR)

Prírodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 25-60, 50Hz, 230V-240V, Pmax=85W

Elektrický zmiešavací ventil Siemens VXP 459.25-6,3, kvs=6,3 s elektropohonom (dodávka MaR)

Prírodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 25-40, 50Hz, 230V-240V, Pmax=37W

Elektrický zmiešavací ventil Siemens VXP 459.25-6,3, kvs=6,3 s elektropohonom (dodávka MaR)

Prírodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 25-40, 50Hz, 230V-240V, Pmax=37W

Elektrický zmiešavací ventil Siemens VXP 459.25-6,3, kvs=6,3 s elektropohonom (dodávka MaR)

Prírodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 25-40, 50Hz, 230V-240V, Pmax=37W